

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т. (38532)46-109, E-mail: talmengpn@yandex.ru

р.п. Тальменка
(место составления акта)

«17» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 33

По адресу/адресам: Тальменский район, рп.Тальменка, ул. Чернышевского 29

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N 33 от «3» февраля 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Тальменская общеобразовательная школа-интернат" (территория, нежилые помещения Тальменский район, рп.Тальменка, ул. Чернышевского 29; Правообладатель объекта защиты: Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Тальменская общеобразовательная школа-интернат"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

17.02.21 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 1 » рабочий день 2 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Звягинцев Игорь Михайлович

«3» февраля 2021 г. в 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Грукач Андрей Александрович – Дознаватель ОД ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю; старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Алтайскому краю» Шерстюк Борис Анатольевич; инженер сектора ИИР в области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю Курочкин Виталий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Звягинцев Игорь Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Расстояние от извещателей до электросветильников менее установленных норм (кабинет класса №1, кабинет директора, коридор 2 этажа учебного корпуса, коридор 1 и 2 этажа спального корпуса, спальни №1,3,13)(п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, ответственное лицо – заместитель директора Галанов Сергей Викторович);

- На объекте защиты расстояние от потолка до звукового (речевого) оповещателя менее 150 мм (коридор 1 и 2 этажа учебного корпуса, кабинет класса №8, помещение приема ниши)(п. 4.4 СП 3.13130.2009, ответственное лицо - заместитель директора Галанов Сергей Викторович);


- Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (коридор 1 и 2 этажа учебного корпуса, помещение спортивного зала, коридор 1 и 2 этажа спального корпуса)(п.409 Правила противопожарного режима в РФ, ответственное лицо - заместитель директора Галанов Сергей Викторович);

- Не все помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией (подсобное помещение спортивного зала)(п.А.4


- СП 5.13130.2009, ответственное лицо - заместитель директора Галанов Сергей Викторович);
- Ограждения лестницы 3-го типа высотой менее 1,2 м (главные лестницы учебного корпуса и спального корпуса)(п. 4.4.7 СП 1.13130.2020, ответственное лицо - заместитель директора Галанов Сергей Викторович);
 - Приборы отопления в лестничных клетках выступают из плоскости стен(П. 4.4.9 СП 1.13130.2020, ответственное лицо -);
 - Уровень звука системы оповещения и эвакуации при пожаре в спальнях помещений не соответствует требованиям (кабинет логопеда)(п.4.1, Табл. 2 СП 3.13130.2009, ответственное лицо - заместитель директора Галанов Сергей Викторович);
 - Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты(п. 60 Правила противопожарного режима в РФ, ответственное лицо - заместитель директора Галанов Сергей Викторович);
 - Расстояние между извещателями и стеной не соответствует нормам (фактически 5.3 метра)(П.13.4.1 СП 5.13130.2009, ответственное лицо - заместитель директора Галанов Сергей Викторович)

Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в учреждении, в быту в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

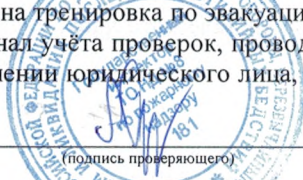

_____ (подпись проверяющего)

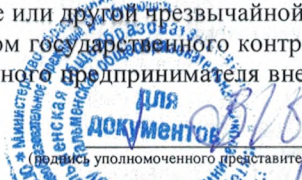

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 33/1/1 от «17» февраля 2021 г.
2. Протокол об административном правонарушении №11 от «17» февраля 2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Грукач Андрей Александрович - Дознаватель ОД ТОУНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю



_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Звягинцев Игорь Михайлович
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» февраля 2021 г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219